

OZNACZENIA:

- Kanał wentylacyjny Spiro - Ø wg oznaczeń
- Wentylator łazienkowy
- Wentylator kanałowy - wg oznaczeń
- Nawiewnik okienny higrosterowalny +łącznik akustyczny + okap akustyczny typ EXR Aerco w kolorze białym
- Kratka drzwiowa 200 cm² lub otwory wentylacyjne w drzwiach
- Kratka ścienna wywiewna transferowa 30,0x 20,0 cm spód - 2,10 m nad posadzką


NAWIEWTRZAK ŚCIENNY z grzałką typ NGOS Ø110 A ; 40-80m³/h zamontowany - 2,0 m nad posadzką

Czujnik wilgotności HIG-2
Venture Industries
sprzężony z wentylatorem

Kratka ścienna wywiewna transferowa 30,0x 20,0 cm spód - 2,10 m nad posadzką

WENTYLATOR
Venture Industries
TD350-125 LS SILENT
U= 230V; I= 0,1A
P=40W; masa 5 kg

WENTYLATOR
Venture Industries
TD350-125 LS SILENT
U= 230V; I= 0,1A
P=40W; masa 5 kg

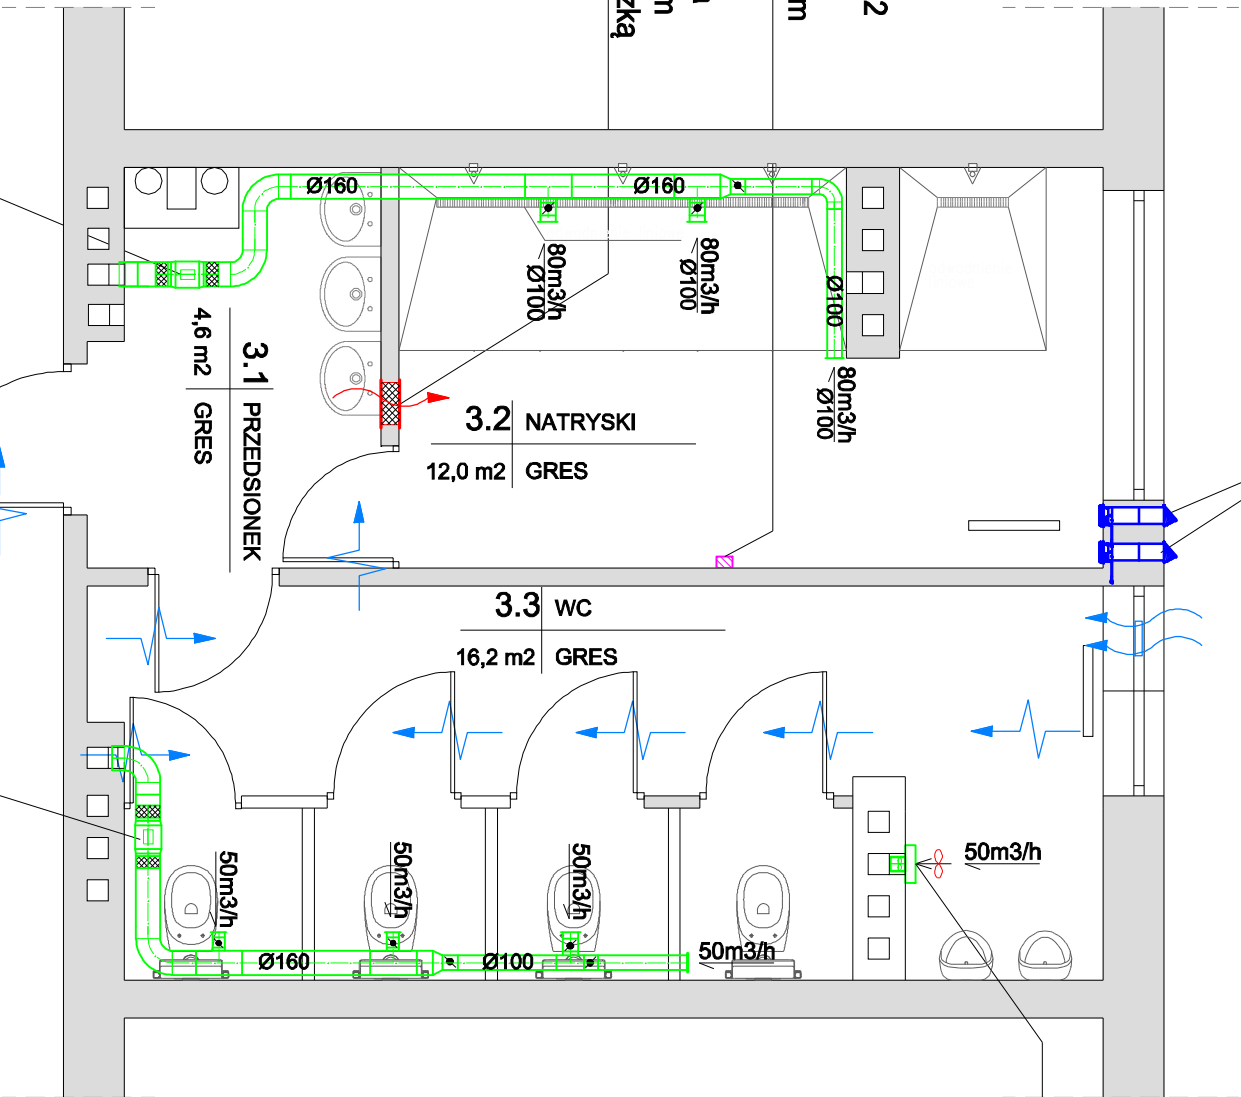

WENTYLATOR łazienkowy
Venture Industries
Typ SILENT 100 CDZ
U= 230V; P=81W;
masa 0,57 kg
z czujnikiem ruchu
i opóźnieniem czasowym

SANITARIAT CHŁOPCÓW 3 PIĘTRO

Objekt:			
ZESPÓŁ PLACÓWEK NR 1 WE WŁOCLAWKU			
Adres:			
ul. Mechaników nr 1; 87-800 Włocławek Dz. NR 65/25 KM 31			
Inwestor:			
ZESPÓŁ PLACÓWEK NR 1 ul. Mechaników 1; 87-800 Włocławek			
Projektant: inż. Teresa Wojtoń-Sieradzka		upr. nr UAN - NB -8386-5/ 88/ 86 WK Specj. instalacje sanitarne	Podpis:
Nazwa rysunku			
INSTALACJA WENTYLACJI RZUT SANITARIATÓW 3 PIĘTRO			
Skala	1:50	Data: styczeń 2018	NR. RYS. IS-01